

# コロナ通信




岐阜北高等学校 保健室

NO. 14 2021. 1. 7

## 3か所の換気の実施（南窓後方、欄間2か所）とサーキュレーターを使用しましょう！

12月10日、1年3組で学校薬剤師の望月先生に2～7限までCO2濃度測定をしていただきました。結果は以下の通りです。

①換気無 ②換気有 ③開始25分まで2か所換気→その後3か所換気に変更

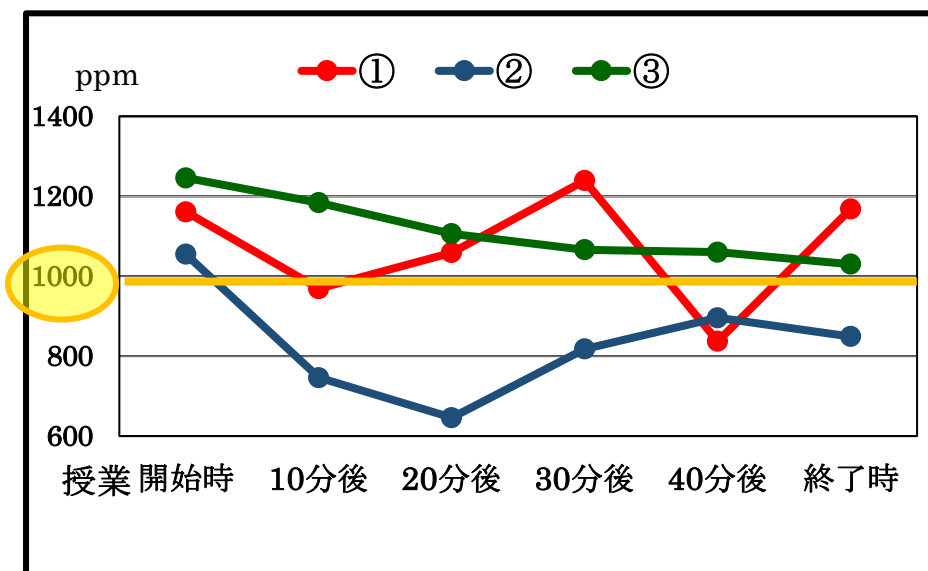

グラフより、2か所をのみの換気ではCO2濃度が1000ppmを超えてしまうことがわかりますね。  
確実に3か所の換気をしましょう。

(学校環境衛生基準値：1500ppm以下 ビル管理法基準値：1000ppm以下)

### 【望月先生よりコメント】

- 1日を通して1000ppm以下になるようにしてください。
- 南窓を1か所閉めただけでCO2濃度が顕著に上昇するので、3か所の換気と、サーキュレーターを使用してください。
- 物理・化学実験室、生物講義室はドアが1か所で北側の欄間も少ないので、サーキュレーターを必ず使用してください。



**一人一人が危機感を持った行動を！**