

# 水質試験検査結果書

第 M2020060391 号 1 / 1

2020年6月29日

岐阜県岐阜市柳津町北塚3-110

## 岐阜県立羽島北高等学校 様

試料名 プール水

採取場所 プール

採取日時 2020年6月24日 15時 29分

採取者名 木村 清

採取方法 -

受付方法 収集

天候 晴 気温 32℃ 水温 27.5℃ 残留塩素濃度 -


試験実施期間 2020年6月24日 ~ 2020年6月26日

2020年6月24日 ご依頼のありました上記試料について分析した結果は次のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関(第110号)  
 飲料水水質検査所(岐阜県) 6水第10号  
**株式会社 総合保健センター**  
 〒509-0201 岐阜県岐阜市合136番地8  
 TEL 0574-63-7763 FAX 0574-63-7706  
 岐阜事業所 岐阜市南堀野1丁目20番地  
 中津川営業所 中津川市がやの木町3番8  
 飛騨支所 高山市桐生町7丁目41番地  
 飯田営業所 長野県飯田市松尾明7755番地2  
 金沢事業所 石川県金沢市神野3丁目11番地1  
 名古屋北営業所 愛知県犬山市大字五郎丸字隅田12番地2

水質検査部門責任者

検査項目	検査結果	単位	水質基準
遊離残留塩素	0.4	mg/L	0.4以上
pH値	7.9(24℃)		5.8-8.6
大腸菌	不検出		検出されないこと
一般細菌	0	CFU/ml	200以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2未満	mg/L	12以下
濁度	0.2	度	2以下
総トリハロメタン	0.012	mg/L	0.2以下
以下余白			
判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。 ※ 残留塩素は採取者現地測定 ◇総トリハロメタンの水質基準欄には暫定目標値が記載してあります。		
試験・検査方法	学校環境衛生基準		

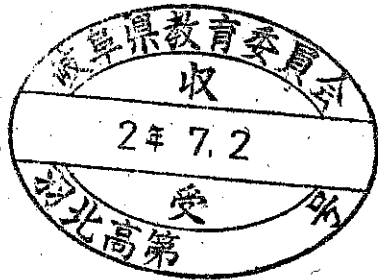

(注) 本結果書の一部のみを複製してご使用することはご遠慮下さい。